




## FSE's forslag til reduceret PSO betaling for erhvervskunder

### Baggrund

De sidste 2 år har erhvervsvirksomhederne oplevet en kraftig stigning i PSO tarifferne. Fra et niveau på omkring 6 øre/kWh frem til første del af 2011 er PSO tariffen steget markant. Den har siden april 2012 ligget på over 16 øre/kWh, og udgør p.t. 17,4 øre /kWh. Prognoserne for de kommende kvartaler ligger på samme eller lidt højere niveau, ca. 18 øre/kWh.

I absolutte tal blev over PSO tariffen opkrævet DKK 1,8 mia. i 2008. I 2012 var tallet steget til DKK 4,7 mia., og i 2013 må forventes, at beløbet overstiger DKK 6 mia.

Udviklingen fremgår af nedenstående figur.

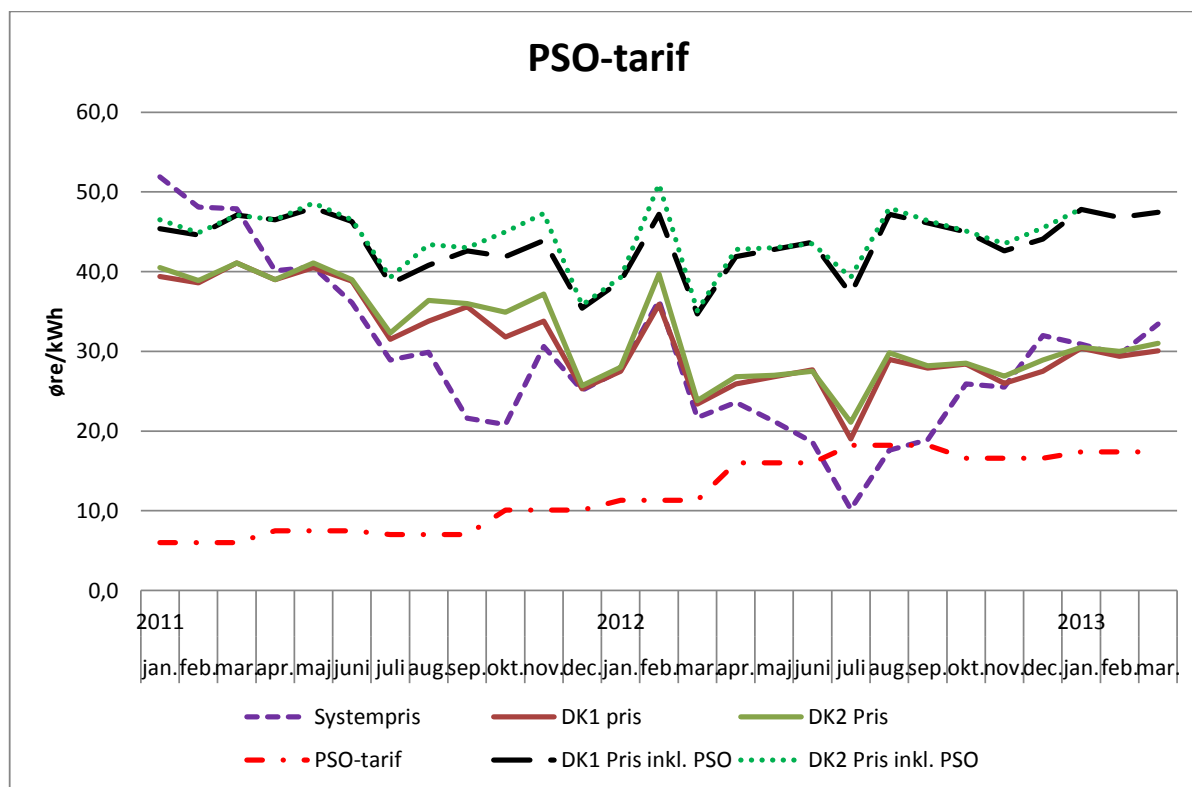

Figur 1 markedsprisen og PSO-tariffens udvikling

### Problemstillingen

I figur 1 er også vist markedspriserne for el, og det fremgår, at PSO tariffen stiger i takt med faldende markedspriser. Systemets opbygning, hvor de tilskudsberettigede VE anlæg får et tilskud svarende til forskellen



mellem markedsprisen på el og en garanteret pris, betyder, at faldet i markedspriserne i stort omfang opvejes af øget betaling til VE anlæggene via PSO tariffen. De danske virksomheder får således ikke samme glæde af de lave markedspriser som deres udenlandske konkurrenter.

Ud over de lave markedspriser, skyldes den voldsomme stigning i PSO tariffen en stigende andel af VE.

### **FSE foreslår på kort sigt**

FSE foreslår problemet imødegås på ved at tilskynde til en mere samfundsmæssig optimal timing af udbygning med VE. Det bemærkes i den forbindelse, at der ventes store tekniske fremskridt i de kommende 5-10 år, specielt hvad angår vindmøller, hvor der tales om en fordobling af effektiviteten.

Dette vil imidlertid ikke løse det akutte konkurrencemæssige problem for danske virksomheder.

FSE foreslår derfor endvidere, at man på kort sigt laver en justering af grænserne inden for det eksisterende system, således at alle erhvervsvirksomheder med forbrug over 1 GWh/år får samme reduktion i PSO tariffen, som virksomheder med forbrug over 100 GWh/år har i dag.

Virkingen af forslaget er vist nedenstående tabel 1 på basis af tal fra 1. kv. 2013.

	<b>Gældende</b>	<b>Reduceret PSO-tarif</b>
	<b>øre/kWh</b>	<b>øre/kWh</b>
<b>Erhverv &gt; 1 GWh/år</b>	16,2	5,6
<b>Øvrige</b>	16,2	26,6

PSO tariffen for 1. kv. 2013 er 17,4 øre/kWh. Heri er indregnet en overdækning på 1,2 øre/kWh, således, at tariffen uden underdækning udgjorde 16,2 øre/kWh. Det er denne pris, der er taget udgangspunkt i.

Forslaget, der ikke indebærer principielle ændringer i det bestående system, men blot en flytning af grænserne for opnåelse af reduceret PSO betaling, vil for de konkurrenceudsatte virksomheder indebære en prisreduktion på ca. 10 øre/kWh.

Fordelen ved at forslaget ikke ændrer grundlæggende ved det bestående system er endvidere, at det fortsat er muligt og gennemskueligt for virksomhederne at udarbejde en prissikringsstrategi til delvis afløftning af prisrisikoen i markedet.

### **FSE foreslår på langt sigt**

På længere sigt foreslår FSE, at man fokuserer på en mere dynamisk og samfundsmæssig optimal allokering af støtten til VE.